



水道だより

NO.24
令和3年
11月発行

給水人口：151,825人

給水戸数：67,629戸

(令和3年10月1日現在)



備前堀川にかかる筑田橋に添架した水道管(久喜・菖蒲間補強連絡管)



八甫浄水場 PC タンク(耐震補強工事中)



森下浄水場受変電室の止水扉

筑田(ざるた)橋に水道管を添架したことで、久喜・菖蒲間の補強連絡管が完成しました。
今後も補強連絡管の整備を進めて市内全体の安定給水に努めるとともに、災害時における給水バックアップ機能を充実させていきます。
また、八甫浄水場 PC タンクの耐震補強工事や森下浄水場受変電室に止水扉を設置するなど、災害に強い施設の整備を進めています。




久喜市水道事業
マスコットキャラクター
“みず坊”




令和2年度決算についてお知らせします



■収益的収支（水道水をお届けするための収支） ※金額は消費税込みです。

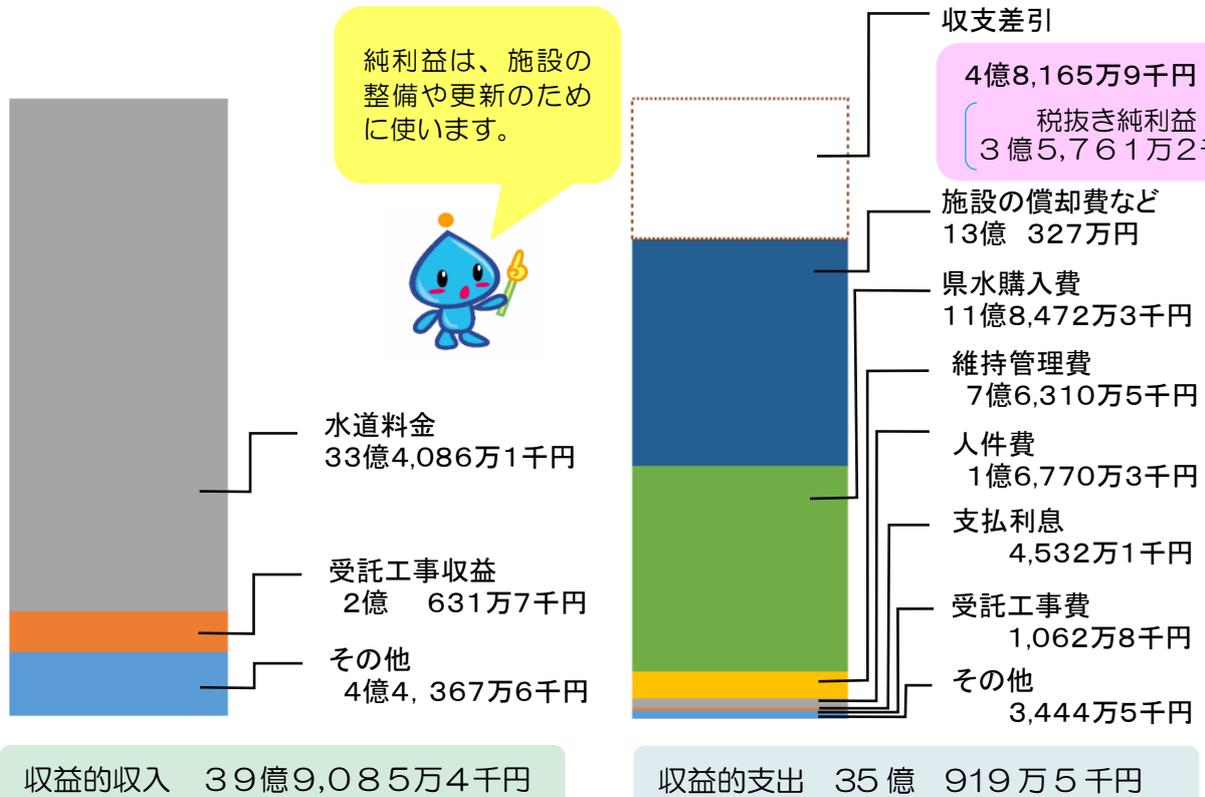

■資本的収支（施設を整備するための収支） ※金額は消費税込みです。

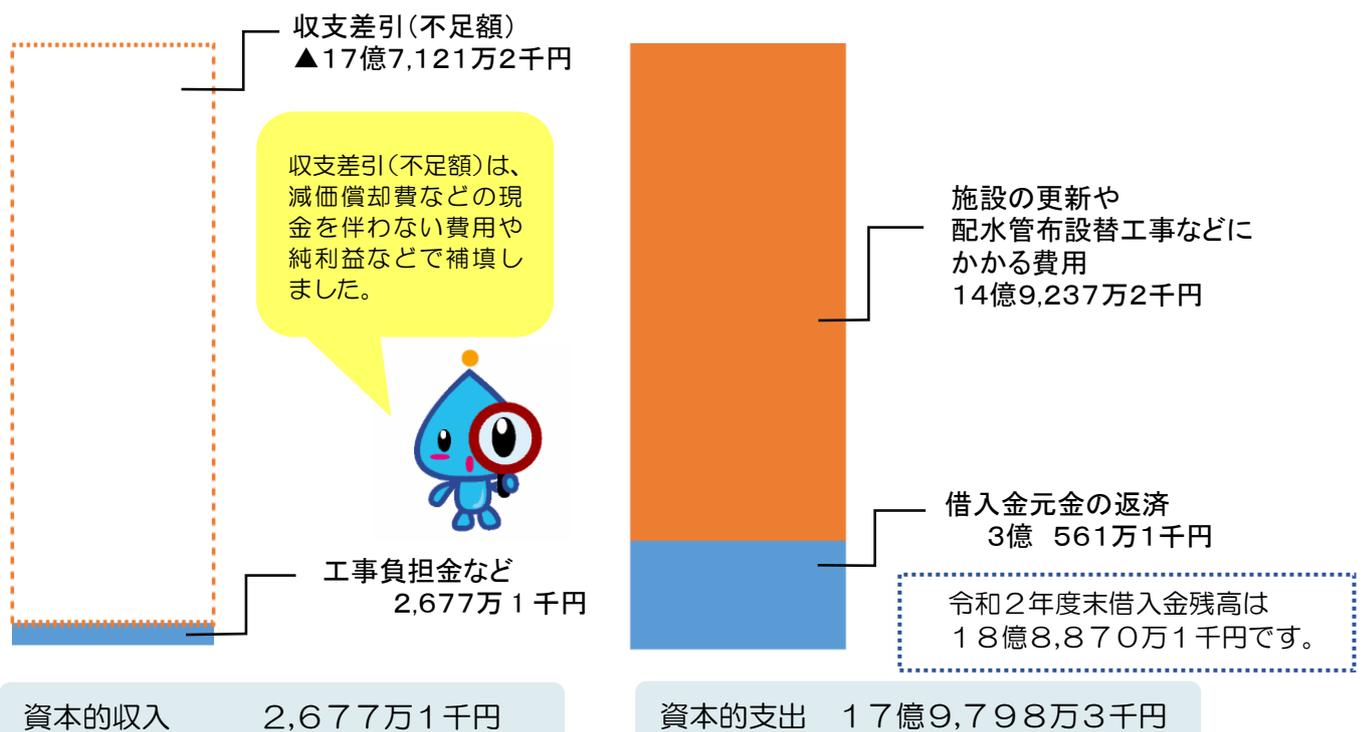



令和2年度に実施した主な事業です



《浄水施設費》・・・・・・・・・・8億5,937万4千円

【安全な水道水を安定的に供給するために浄水場の設備更新を行いました】

【内訳】

- 吉羽浄水場自家発電機設備及び配水設備更新工事 2億2,499万2千円
- 吉羽浄水場配水ポンプ棟築造工事及び場内整備工事 1億4,677万4千円
- 森下浄水場受変電設備及び次亜塩素素注入設備更新工事 3億8,517万6千円 ほか

《配水管布設費》・・・・・・・・・・4億7,151万1千円

【老朽化した配水管の更新を行いました】

【内訳】

- 水管橋・配水管布設替工事 3億3,267万9千円
老朽化した配水管の布設替工事約4.8kmを行いました。
- 補強連絡管布設工事 5,729万2千円
安定給水を図るため、補強連絡管の整備約0.1kmを行いました。
- 舗装本復旧工事 8,154万円
配水管工事に伴う道路舗装工事など約4.4kmを行いました。

森下浄水場の受変電設備を更新



浄水場を運転するための電気盤です。

公共応急作業車を更新



漏水等の現場へ向かうための車です。



配水管布設替工事を実施



水道管を埋設しているところです。



水道管を接合しているところです。

水道管の凍結にご注意ください！



気温が氷点下になると、水道管の中の水が凍り、破損することがありますので注意しましょう！

こんな場合は凍結に注意

- 水道管が露出している。
- 以前凍結したことがある。
- 日当たりの悪い場所や風が当たりやすい場所、特に北風や西風が当たる場合は、ご注意ください。

水道管の凍結を防ぐために

露出したままの水道管は、保温材や古い毛布などを水道管や蛇口に巻き付け、その上からビニールテープを巻いて凍結を防止してください。



水道管が凍結したときは

水道管を保温材などで保護している場合は、取り外してから凍結した部分や蛇口に、布、タオルなどをかぶせて、その上からゆっくりぬるま湯をかけて、徐々に溶かす方法があります。

熱湯をかけると、急な温度の変化により、水道管や蛇口が破損することがありますので、必ずぬるま湯をかけてください。



水道管が破損したときは

水道管が破損した場合は、メーターボックス内にある止水栓を閉めて水を止めます。破損した部分に布やテープなどを巻きつけて応急処置をしてから、久喜市水道指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。

※久喜市水道指定給水装置工事業者一覧は、市ホームページに掲載しています。

(トップページ>くらし・手続き>上・下水道>上水道>久喜市水道指定給水装置工事業者一覧)



※水道管の破損等による漏水に関しては、修繕が久喜市水道指定給水装置工事業者により行われていること、漏水箇所が地下や壁中であること等の要件を満たしている場合水道料金等の減免をうけられることがあります。

詳しくは、上下水道経営課料金係までお問合せください。


直結増圧式による給水方法を選択できるようになりました

直結増圧式は、道路に埋設されている配水管から供給される水道水を増圧ポンプで加圧して、直接中高層階の蛇口まで給水する方式です。


詳しくは、市ホームページ(トップページ>市政情報>組織と業務案内>上下水道部>水道施設課>直結増圧式による給水方式を導入します)をご覧ください。

受水槽式

※注) 高置水槽を設置しない場合があります。

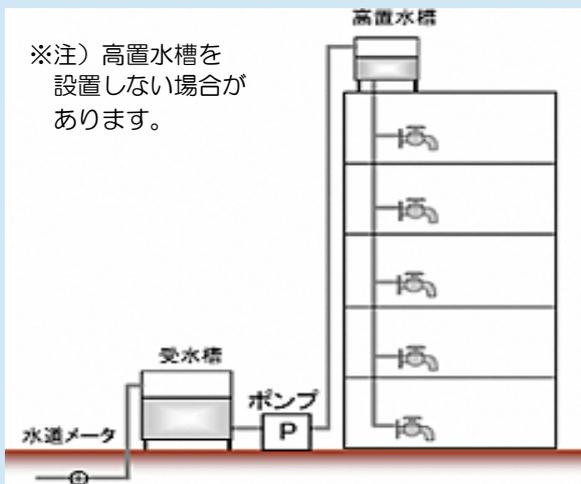

直結増圧式

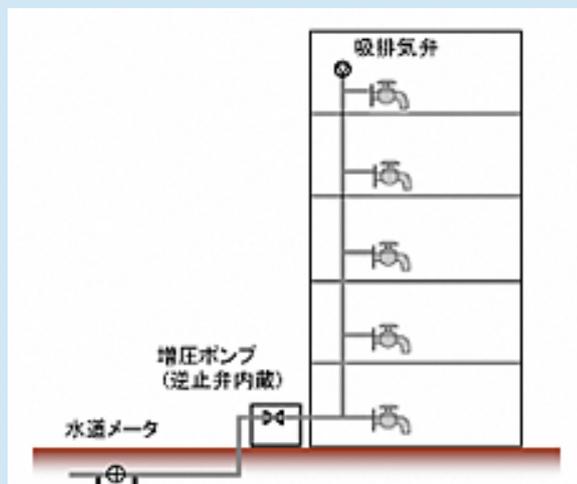

発行 久喜市上下水道部上下水道経営課水道経営係 発行年月日 令和3年11月1日
住所 〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号(鷲宮総合支所2階)
電話 0480-58-1111(代表) FAX 0480-58-1401 Eメール jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp

※今号の水道だよりは、市ホームページにのみ掲載しています。全戸配布や市内公共施設等への配架はしていません。